




# VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

## 895V Vanne droite thermostatique avec volant, raccord mâle avec joint torique

### INSTRUCTIONS

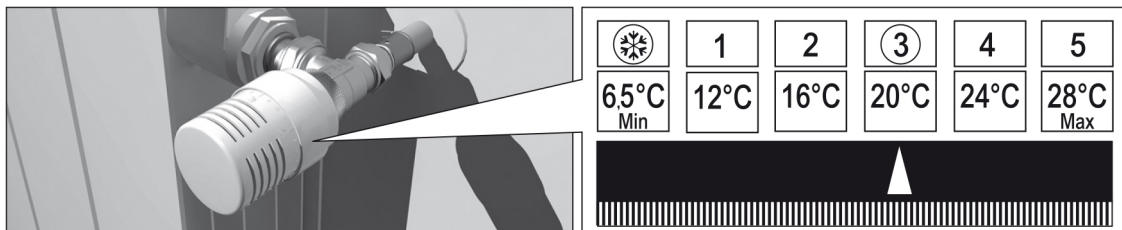



Régler la tête sur la position souhaitée :

Démonter à l'aide d'un tournevis le couvercle (b), le bouchon d'arrêt (c) et la première des deux rondelles dentées (d) FIG. II.

Remonter la rondelle (d) comme dans la FIG III si vous souhaitez limiter le réglage de \* à 3.

Remonter la rondelle (d) comme dans la FIG IV si vous souhaitez bloquer le réglage à la valeur 3.



Remonter le bouchon (c) et le couvercle (b).

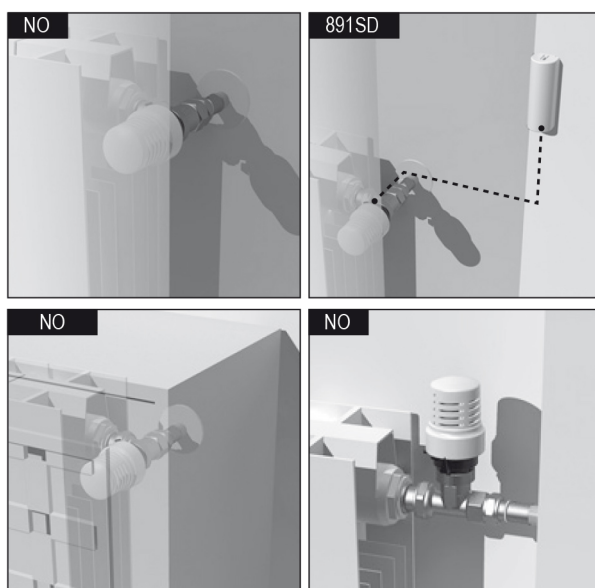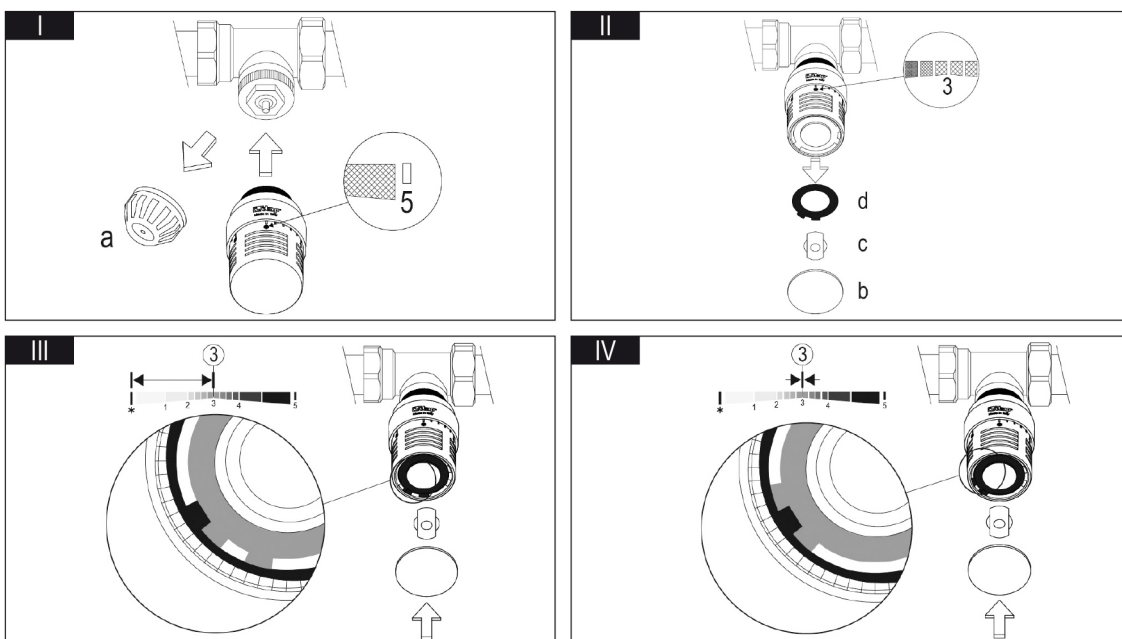





# VANNES THERMOSTATICHES ET COUDES DE RÉGLAGE

994C - 995C - 994V - 995V EN ASSOCIATION AVEC L'ACTIONNEUR SÉRIE 891 :

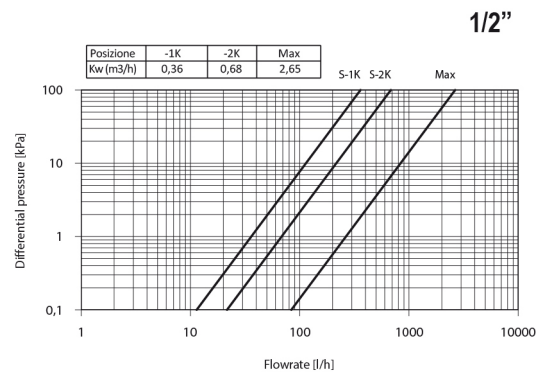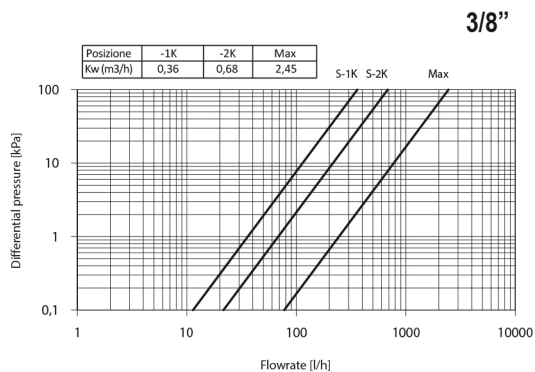

894C - 895C - 894V - 895V EN ASSOCIATION AVEC L'ACTIONNEUR SÉRIE 891 :

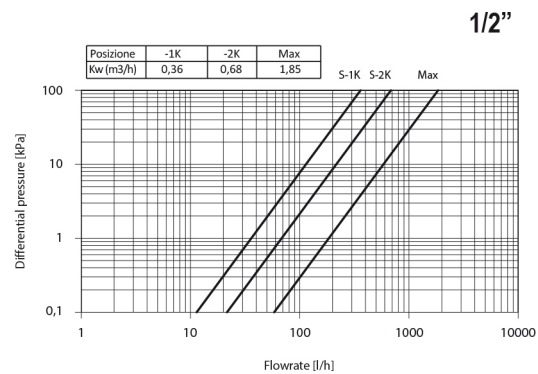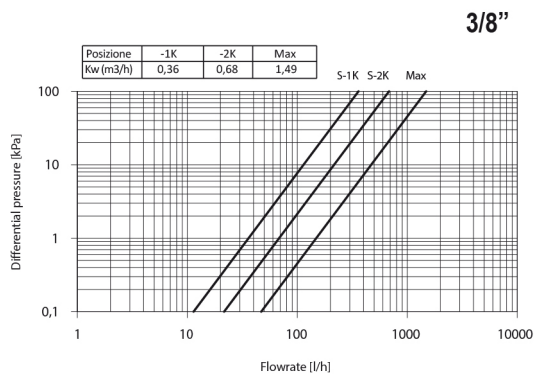

|                                                                               |                 |              |                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| P max. 10 bar                                                                 | ΔP max. 1,5 bar | T max. 110°C | Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K | Tempo di risposta / Response time Z: 30 min. |
| Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h                              |                 |              |                                |                                              |
| Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K |                 |              |                                |                                              |