




## VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

### 995C Valvola ad angolo termostattizzabile con cappuccio, attacco maschio

#### ISTRUZIONI

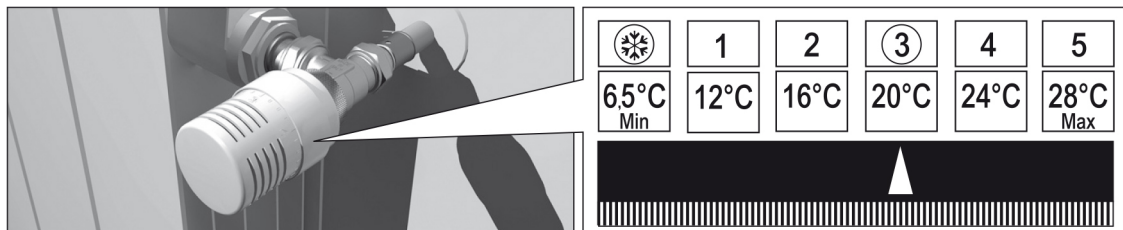


Regolare la testa alla posizione desiderata:

Smontare con l'aiuto di un cacciavite, il coperchio (b), il tappo di fermo (c) e la prima delle due rondelle dentate (d) FIG. II.

Rimontare la rondella (d) come in FIG. III. se volete limitare la regolazione da \* a 3.

Rimontare la rondella (d) come in FIG IV se volete bloccare la regolazione al valore 3.



Rimontare il tappo (c) ed il coperchio (b).

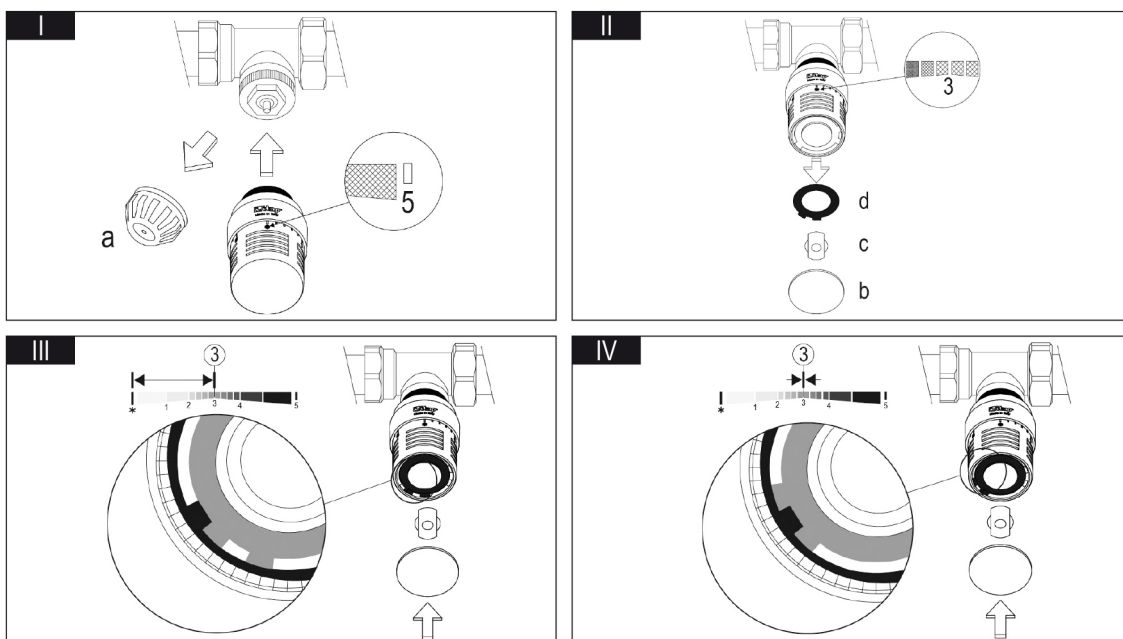





# VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

994C - 995C - 994V - 995V IN ABBINAMENTO ALL'ATTUATORE SERIE 891:

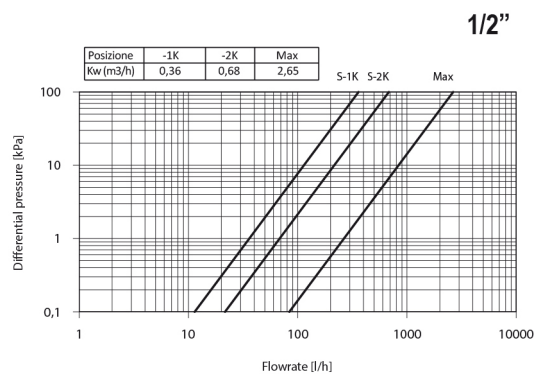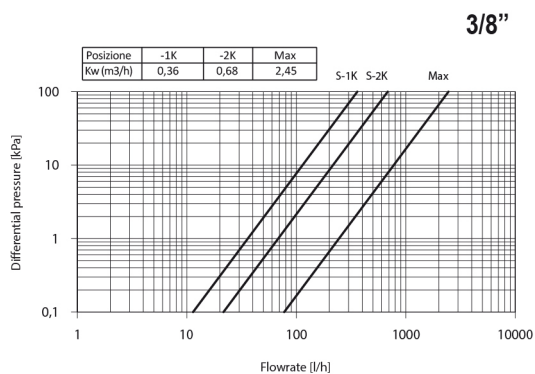

894C - 895C - 894V - 895V IN ABBINAMENTO ALL'ATTUATORE SERIE 891:

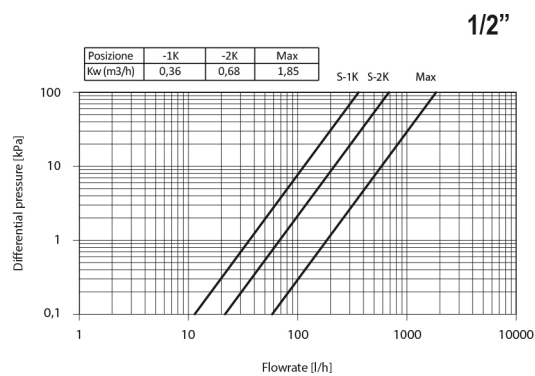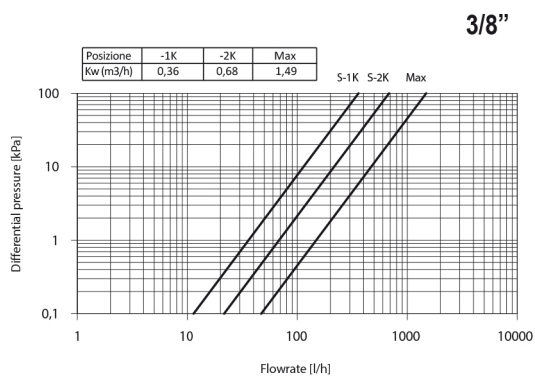

|                                                                               |                 |              |                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| P max. 10 bar                                                                 | ΔP max. 1,5 bar | T max. 110°C | Isteresi / Hysteresis C: 0,5 K | Tempo di risposta / Response time Z: 30 min. |
| Portata nominale / Nominal Flowrate qmN: 210 l/h                              |                 |              |                                |                                              |
| Influenza pressione differenziale / Differential pressure influence D: 0,75 K |                 |              |                                |                                              |